


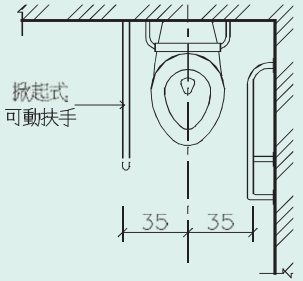



資料來源：建築物無障礙設施設計規範

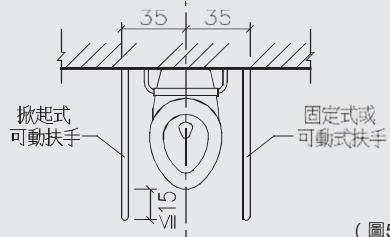
(內政部108.1.4台內營字第1070820550號令修正，自108.7.1生效)

### 505 馬桶及扶手


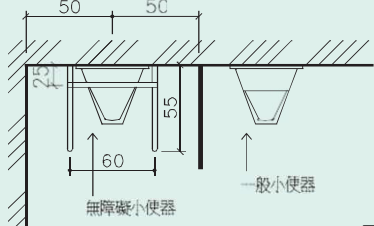


<p>505.1 適用範圍</p> <p>無障礙廁所盥洗室設置馬桶及扶手，應符合本節規定。</p>	
<p>505.2 淨空間</p> <p>馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分(如圖505.2)。</p>	 <p>(圖505.2)</p>
<p>505.3 高度</p> <p>應使用一般型式之馬桶，座墊高度為40公分至45公分，馬桶不可有蓋，且應設置背靠，背靠距離馬桶前緣42公分至50公分，背靠下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分(水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42公分至50公分)(如圖505.3)。</p>	 <p>(圖505.3)</p>
<p>505.4 沖水控制</p> <p>沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處(如圖505.4)；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。</p>	 <p>(圖505.4)</p>
<p>505.5 側邊L型扶手</p> <p>馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分(如圖505.5.1)，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分(如圖505.5.2)。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。</p>	 <p>(圖505.5.1)</p>  <p>(圖505.5.2)</p>

資料來源：建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550 號令修正，自108.7.1生效)

<p><b>505.6 可動扶手</b></p> <p>馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分，長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分（如圖505.6）。</p>	 <p>(圖505.6)</p>
--	---

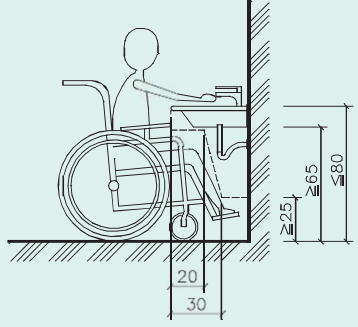
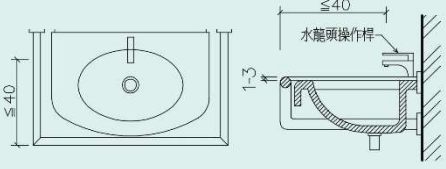
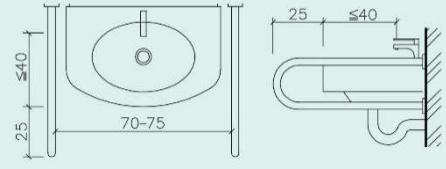
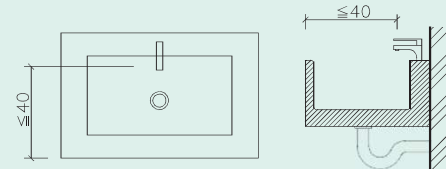
**506 無障礙小便器**

<p><b>506.1 位置</b></p> <p>一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處，且不得設有門檻。</p>	
<p><b>506.2 高差</b></p> <p>無障礙小便器前方不得有高差。</p>	
<p><b>506.3 高度</b></p> <p>無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分（如圖506.3）。</p>	 <p>(圖506.3)</p>
<p><b>506.4 沖水控制</b></p> <p>沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。</p>	
<p><b>506.5 淨空間</b></p> <p>無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各50公分（如圖506.5）。</p>	 <p>(圖506.5)</p>
<p><b>506.6 扶手</b></p> <p>無障礙小便器兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中線之距離為60公分（如圖506.5），長度為55公分，扶手上緣距地板面為85公分，扶手下緣距地板面65公分至70公分。前方扶手上緣距地板面為120公分，其中心線與牆壁之距離為25公分（如圖506.6.1、圖506.6.2）。</p>	 <p>(圖506.6.1)</p>  <p>(圖506.6.2)</p>

## 資料來源：建築物無障礙設施設計規範

(內政部108.1.4台內營字第1070820550號令修正，自108.7.1生效)

## 507 洗面盆

<p>507.1 適用範圍</p> <p>無障礙廁所盥洗室設置洗面盆，應符合本節規定。</p>	
<p>507.2 高差</p> <p>無障礙洗面盆前方不得有高差</p>	
<p>507.3 高度</p> <p>無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，下緣應符合膝蓋淨容納空間規定（如圖507.3）</p>	 <p>(圖507.3)</p>
<p>507.4 水龍頭</p> <p>水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。</p>	
<p>5. 洗面盆深度</p> <p>洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均不得大於40公分（如圖507.6.1、圖507.6.2、圖507.6.1），如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。</p> <p>6. 扶手</p> <p>洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分（如圖507.6.1）。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分（如圖507.6.2）。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手（如圖507.6.3）。</p>	 <p>(圖507.6.1)</p>  <p>(圖507.6.2)</p>  <p>(圖507.6.3)</p>